


Résultats d'analyses – MES – DBO5 – DCO

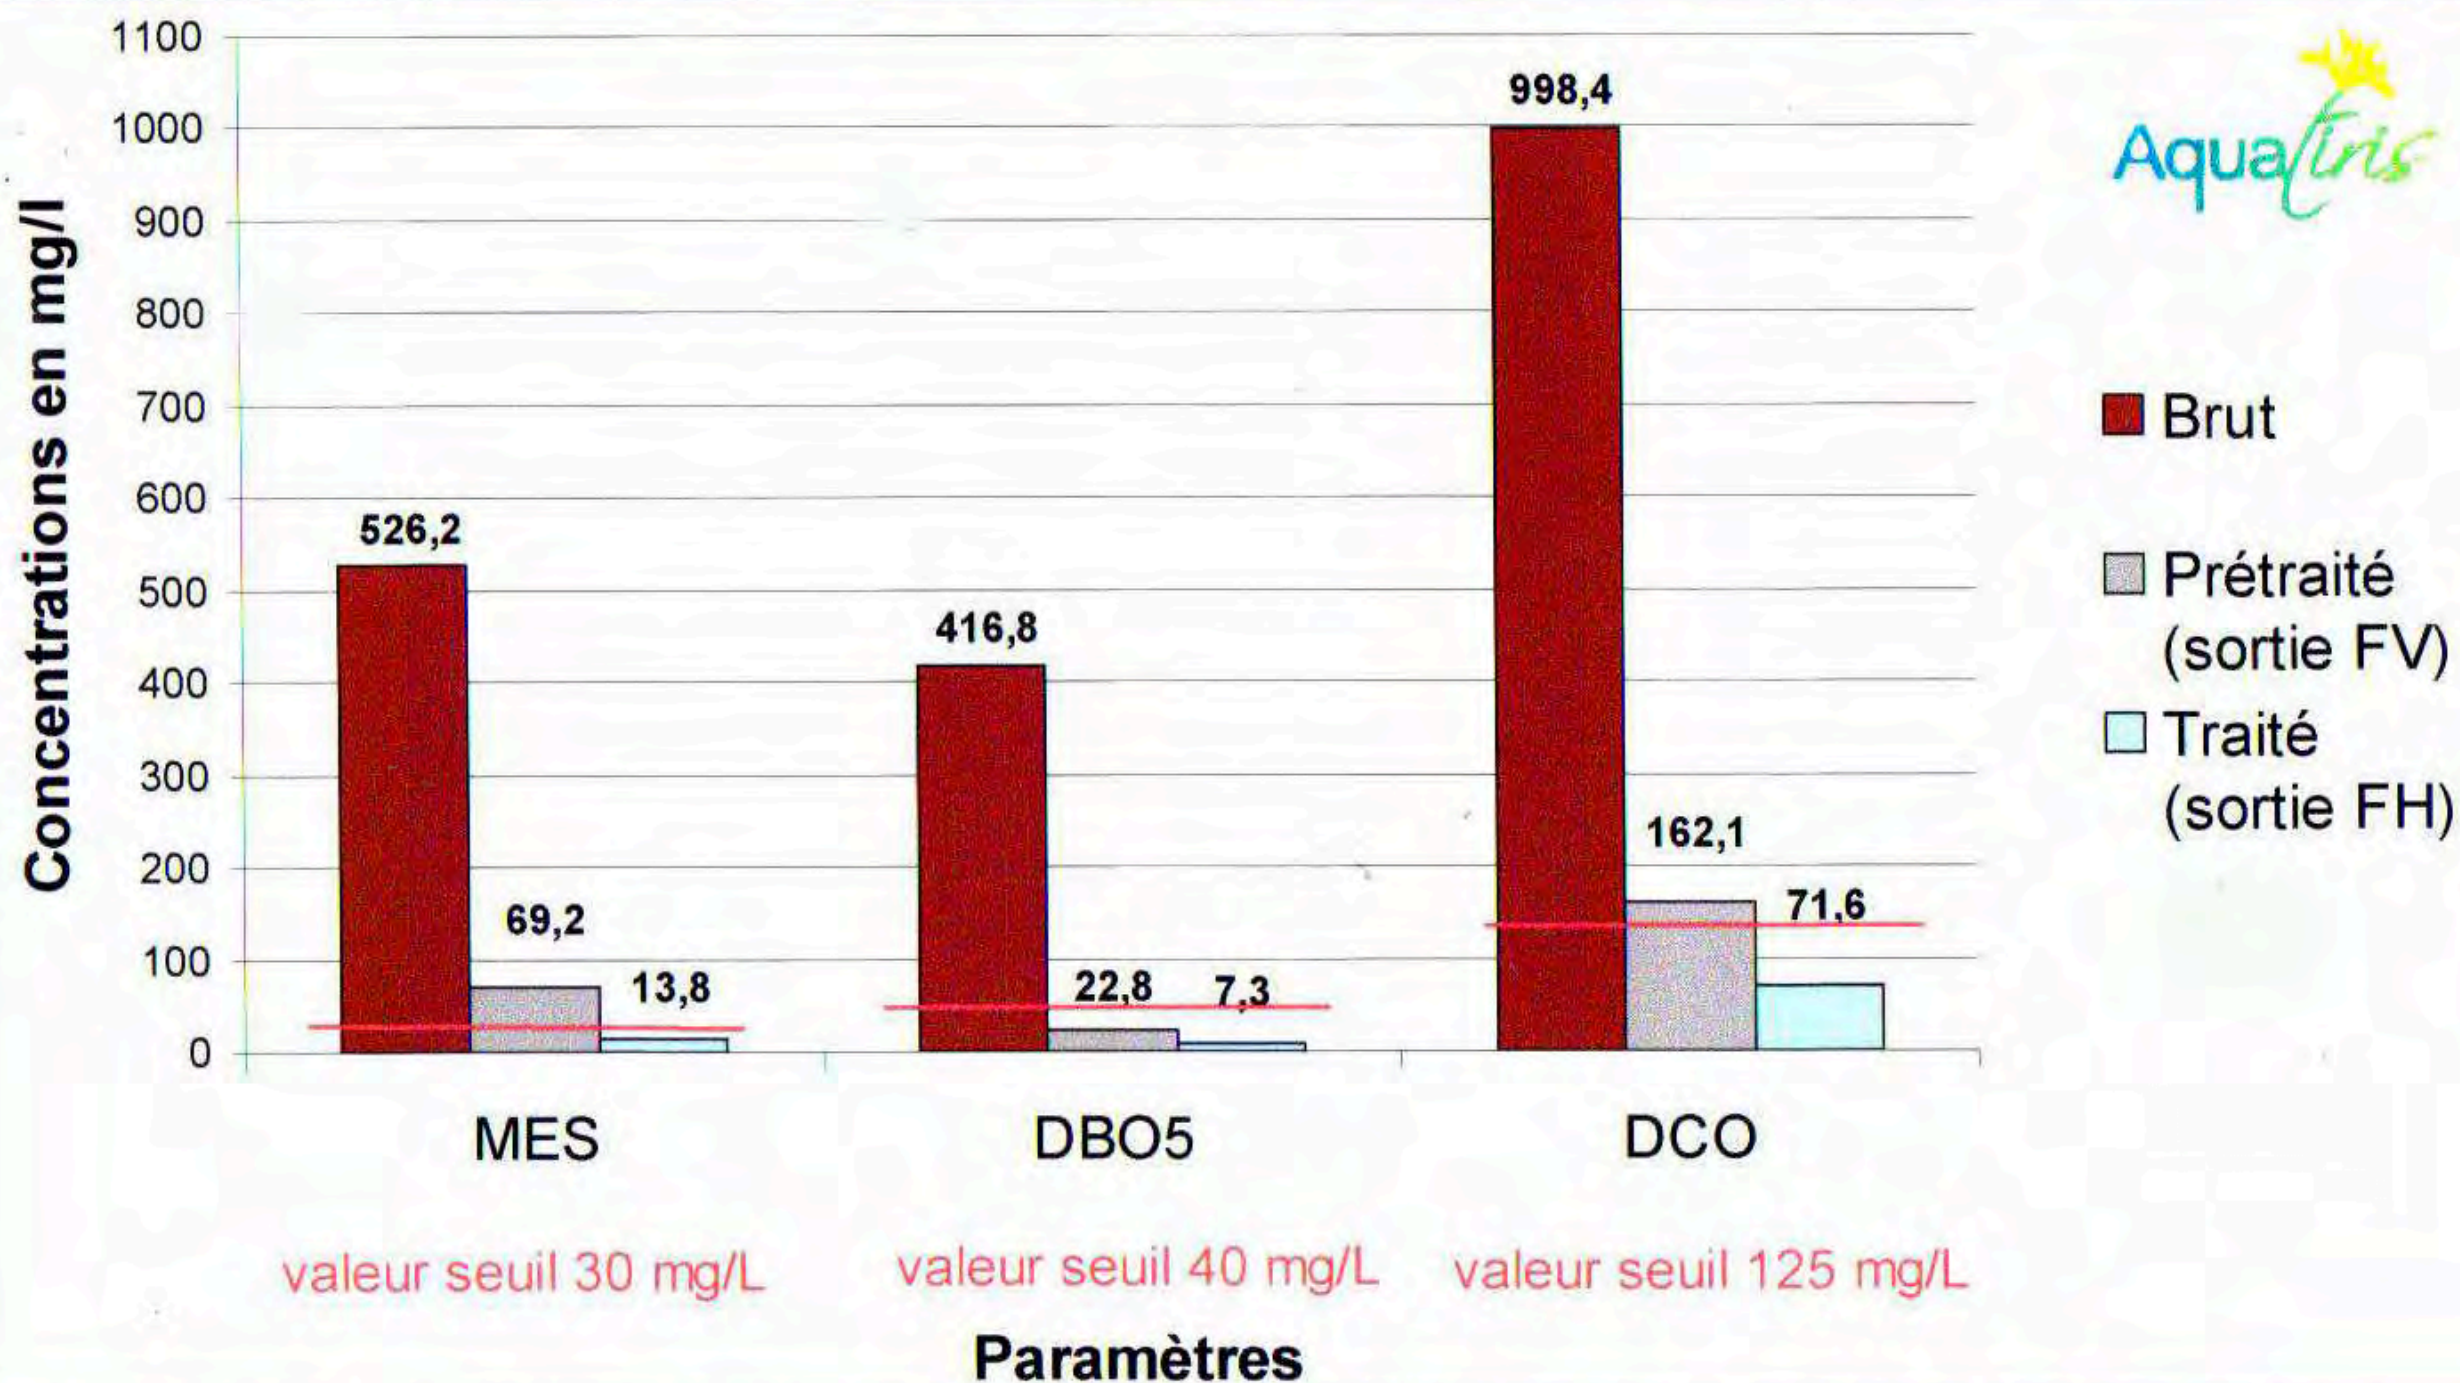

Première remarque : nous sommes sur une étude *in situ*, avec l'inconvénient de ne pas disposer d'effluents entrants calibrés, mais l'avantage de travailler en réel. On peut observer que les charges entrantes sont très supérieures aux charges généralement retenues lors d'essais sur plateforme technique.

Deuxième remarque : le filtre vertical est très performant, à lui seul il permet d'atteindre des valeurs proches voire en-dessous des valeurs seuils.